RIF. QUADRO	[Q0]	1	2	3	4	5	6	7	8	9

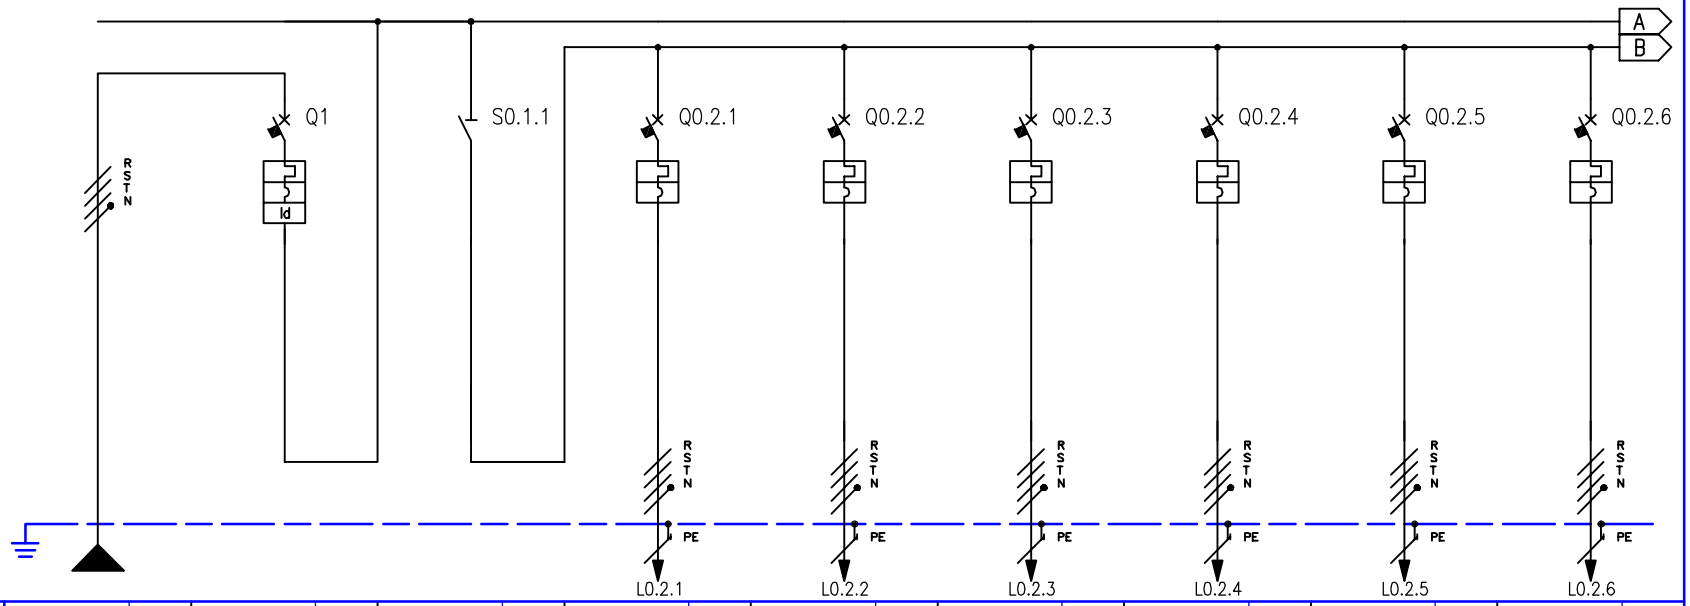

NUMERAZIONE MORSETTI																			
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE		RSTNPE	1	RSTN	2	FFFN	3	RSTNPE	4	RSTNPE	5	RSTNPE	6	RSTNPE	7	RSTNPE	8	RSTNPE
DESCRIZIONE CIRCUITO		1 Alimentazione da UPS 300 kVA		1 Alimentazione da UPS 300 kVA		2 Sezionatore generale		3 Quadro Acceleratore		4 Vacum System		5 Magnete di analisi		Sala controllo Controllo Acceleratore		7 Solid target		Solo interruttore gas target Riscaldatore	
TIPO APPARECCHIO				NSX400 N		NSX630NA		NG125 N		NG125 N		NG125 N		iC60 H		iC60 H		iC60 H	
INTERRUTTORE	Icu [kA]			50				25		25		25		70		15		15	
	N. POLI	In [A]		4P	400	4P	630	4P	10	4P	10	4P	10	4P	4	4P	6	4P	20
	CURVA/SGANCIATORE			MicroL2.3				C		C		C		C		C		C	
	Ir [A]	tr [s]		320	1x			10		10		10		4		6		20	
	Isd [A]	tsd [s]		2240	7x			100		100		100		40		60		200	
	Ii [A]																		
	Ig [A]	tg [s]																	
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE		Vigi MB	A														
	Idn [A]	tdn [ms]		1	310														
CONTATTORE	TIPO	CLASSE																	
TELERUTTORE	BOBINA [V] N. POLI	In [A]																	
TERMICO	TIPO	Irth [A]																	
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																	
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																	
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA	EPR	12				EPR	13	EPR	13	EPR	13	EPR	03A	EPR	13	EPR	13
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		1x185	1x150	1x95			1x6	1x6	1x6	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x120	1x120	1x70
	Ib [A]	Iz [A]	319,6	367,2				9,6	39,4	6,4	30,7	4	30,7	3,2	24,5	4,8	30,7	16	252,6
	Un [V]	Pn [kW]	400					400	6	400	4	400	2,5	400	2	400	3	400	10
FONDO LINEA	Icc min [kA]	Icc max [kA]	1,2	1,8				0,4	0,9	0,3	0,7	0,3	0,7	0,8	1,4	0,3	0,7	1,1	1,7
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	125	2,6				50	3,3	50	3,3	50	3,1	10	2,7	50	3,1	50	2,7
NOTE			FG7M1/Cu					FG70M1/Cu		FG70M1/Cu		FG70M1/Cu		FG70M1/Cu		FG70M1/Cu		FG70M1/Cu	

CLIENTE LUNA MV	PROGETTO –	FILE Quadro elettrico UPS_[Q00].dwg	
	ARCHIVIO –	DATA 5/9/2016	REVISIONE R0.0
	DISEGNATORE –	PAGINA 3	SEGUE 4
IMPIANTO Utenze LUNA MV		TAVOLA	