RIF. QUADRO	[Q0]	1	2	3	4	5	6	7	8	9

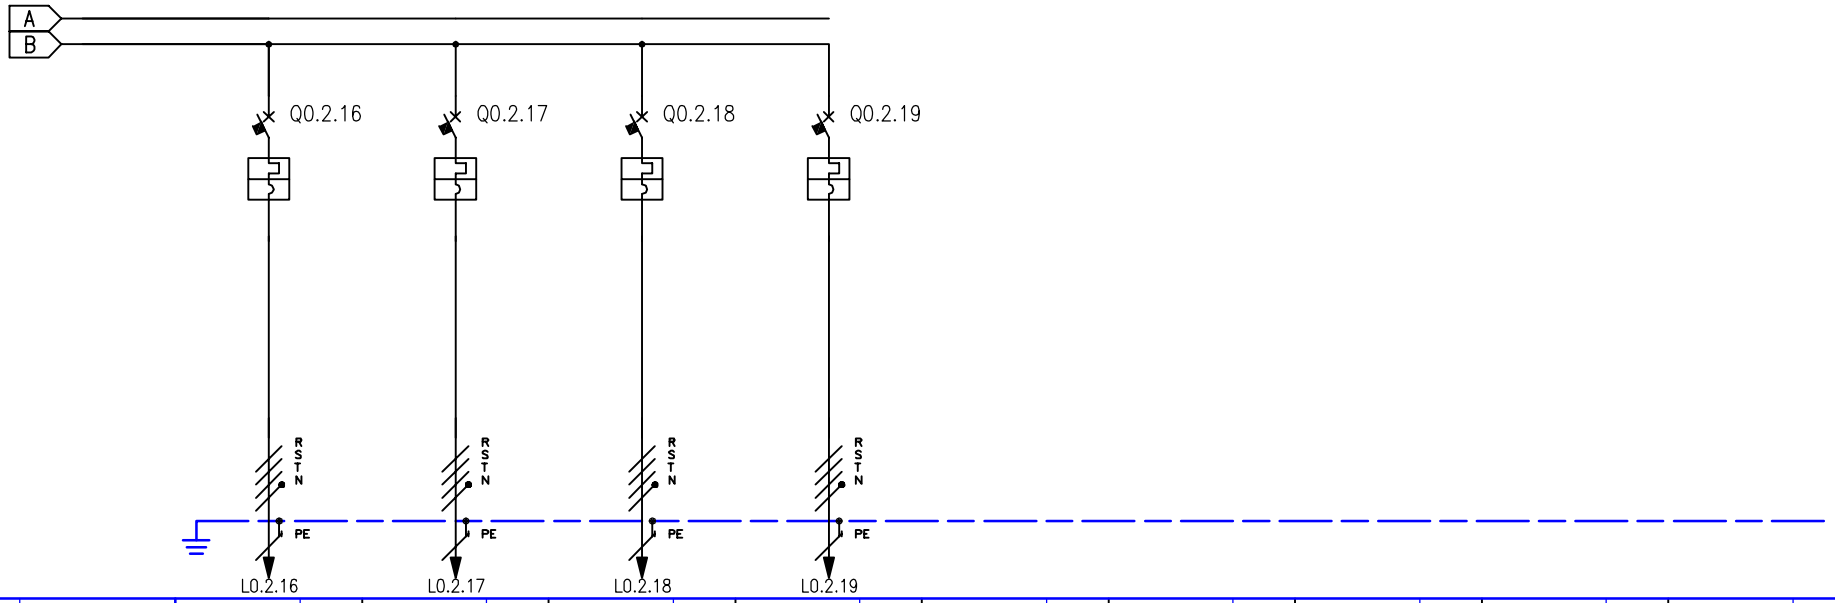

NUMERAZIONE MORSETTI																							
NUMERAZIONE CIRCUITO	DISTRIBUZIONE	18		RSTNPE	19		RSTNPE	20		RSTNPE	21		RSTNPE										
DESCRIZIONE CIRCUITO		18 Aux1 Sala Acceleratore			19 Aux2 Sala controllo			Rack dati Sala acceleratore			Rack dati Control room												
TIPO APPARECCHIO		iC60 H			iC60 H			iC60 H			iC60 H												
INTERRUTTORE	Icu [kA]	15			15			15			15												
	N. POLI	In [A]	4P	20	4P	25		4P	6		4P	6											
	CURVA/SGANCIATORE		C		C			C			C												
	Ir [A]	tr [s]	20		25			6			6												
	Isd [A]	tsd [s]	200		250			60			60												
	Ii [A]																						
	Ig [A]	tg [s]																					
DIFFERENZIALE	TIPO	CLASSE																					
	Idn [A]	tdn [ms]																					
CONTATTORE	TIPO	CLASSE																					
TELERUTTORE	BOBINA [V]	N. POLI	In [A]																				
TERMICO	TIPO	Irth [A]																					
FUSIBILE	N. POLI	In [A]																					
ALTRE APP.	TIPO	MODELLO																					
CONDUTTURA	TIPO ISOLAMENTO	POSA	EPR	13	EPR	13		EPR	13		EPR	13											
	SEZIONE FASE-N-PE/PEN [mmq]		1x6	1x6	1x6	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4	1x4								
	Ib [A]	Iz [A]	16	39,4	24,1	30,7		4,8	30,7		4,8	30,7											
	Un [V]	Pn [kW]	400	10	400	15		400	3		400	3											
FONDO LINEA	Icc min [kA]	Icc max [kA]	0,4	0,9	0,8	1,4		0,3	0,7		0,8	1,4											
	LUNGHEZZA [m]	dV TOTALE [%]	50	3,8	10	3,1		50	3,1		10	2,7											
NOTE			FG70M1/Cu		FG70M1/Cu			FG70M1/Cu			FG70M1/Cu												

CLIENTE LUNA MV	PROGETTO –	FILE Quadro elettrico UPS_[Q00].dwg	
	ARCHIVIO –	DATA 5/9/2016	REVISIONE R0.0
	DISEGNATORE –	PAGINA 5	SEGUE 6
IMPIANTO Utenze LUNA MV		TAVOLA	